


BLOKI OPOROWE DLA ZASUW

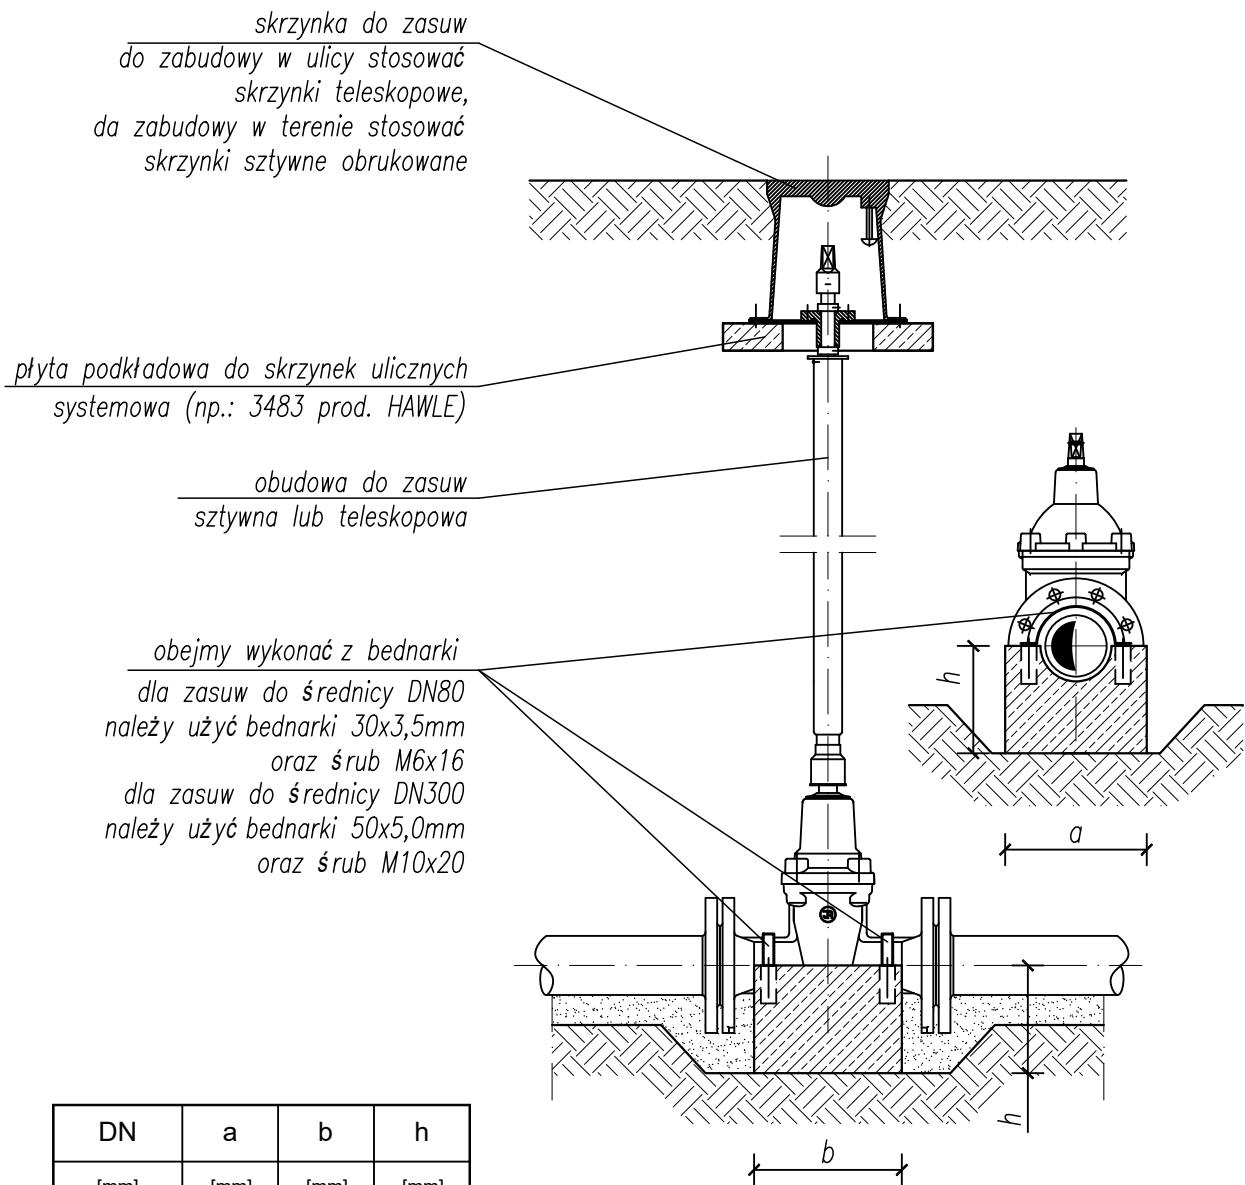

DN	a	b	h
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
32÷80	400	400	200
100÷150	500	500	250
200÷250	600	600	250
300	600	700	300

**UWAGA:**  
Wymiary bloków przyjęto dla zasuw o długiej zabudowie,  
w przypadku zastosowania zasuw krótkich, wymiar "b"  
należy odpowiednio skorygować;  
Bloki powinny być oparte o nienaruszony grunt rodzimy;  
Armaturę odizolować od bloków oporowych folią PE  
o grubości 1,5mm;

Nazwa rysunku: <b>BLOKI OPOROWE DLA ZASUW</b>					Nr rysunku: <b>1-S-4</b>
Obiekt: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MSC. NISKA JABŁONICA, GM. BORKOWICE					Skala: ---
Projektował: mgr inż. Marcin Gruchala	Specjalność: SANITARNA	Nr uprawnień: SWK/0234/ PWBS/17	Podpis:	Data: 07.2024r.	Stadium: PT
Sprawdził: mgr inż. Beata Olewińska	Specjalność: SANITARNA	Nr uprawnień: KL-21/01	Podpis:	Data: 07.2024r.	Firma: PROENCO ul. Warszawska 30/10 25-312 Kielce